


# Beregning av fyllingsmengde for kuldemediet basert på giftighet og brannfarlighet

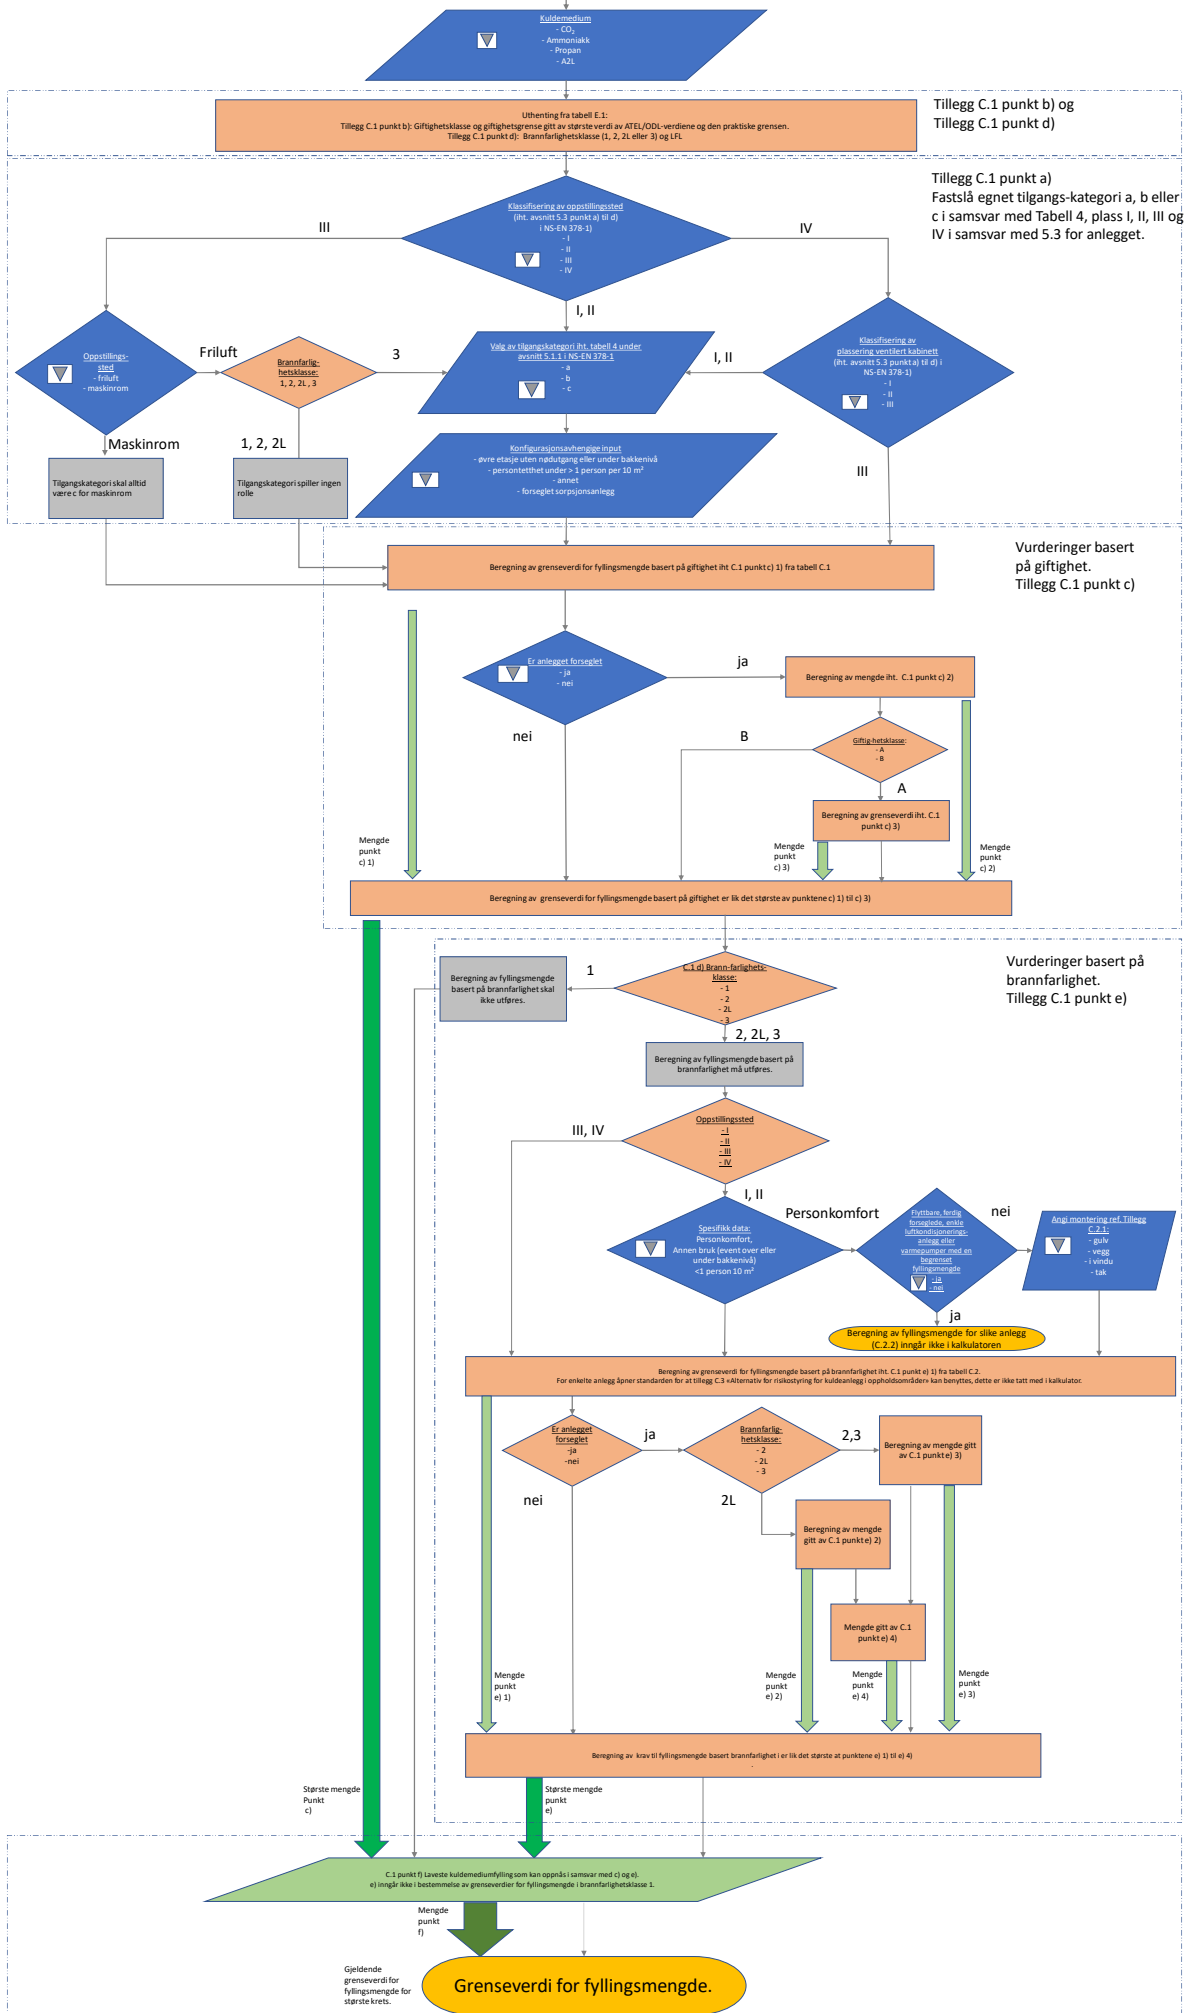

Tillegg C.1 punkt b) og Tillegg C.1 punkt d)

Tillegg C.1 punkt a) Fastslå egnet tilgangs-kategori a, b eller c i samsvar med Tabell 4, plass I, II, III og IV i samsvar med 5.3 for anlegget.

Vurderinger basert på giftighet. Tillegg C.1 punkt c)

Vurderinger basert på brannfarlighet. Tillegg C.1 punkt e)

Tillegg C.1 punkt b)  
 A eller B, og giftighetsgrense.  
 (Gitt av valgt kuldemedie).

Tillegg C.1 punkt d)  
 1, 2, 2L eller 3, og LFL (Gitt av valgt kuldemedie)

Forklaring til fargekoder/bokser:

- Start/slutt
- Input
- Prosess
- Output
- Informasjon

Forklaring til symbolbruk:

- Fyll på. Grenseverdier som benyttes senere i flytskjemaet.
- Fil. Flyt gjennom metodikken. Velvalg gitt av input.
- Forklaring til figurbruk:
  - Prosess/input som medfører valg i flytskjema
  - Input/output som ikke medfører valg i flytskjemaet